

Zusatzbestimmungen Wasser-, Gas-, Kälte- und Wärmezähler

Rohrverbindung zu Wasser-, Gas-, Kälte- oder Wärmezähler

Ab jeder Messstelle für Wasser-, Gas-, Kälte- oder Wärmeversorgung, muss eine Leerrohrverbindung bis zu den elektrischen Tarifapparaten (Hauptverteilung, Aussenzählerkasten) erstellt werden. Das Verbindungsrohr muss eine Dimension von mindestens M20 aufweisen. Dies gilt insbesondere für Neubauten oder Totalsanierungen.

Wasser-, Gas-, Kälte- und Wärmezähler	C – 11.51
---------------------------------------	-----------

Einfamilienhaus


Tarifapparate in Aussenkasten

Doppel-Einfamilienhaus

Tarifapparate in Aussenkasten

Mehrfamilienhaus

Tarifapparate zentral

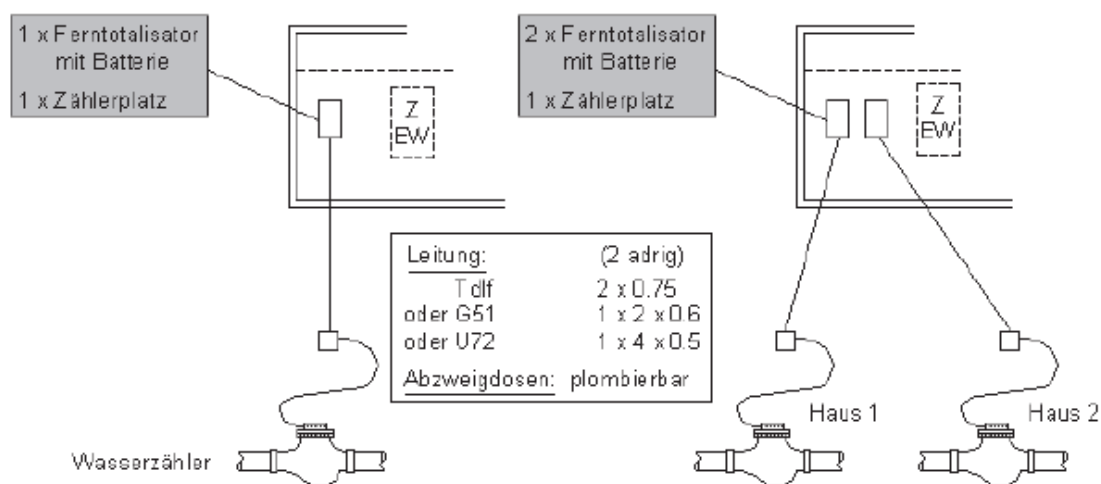

Reihen – Einfamilienhaus

Tarifapparate zentral

