


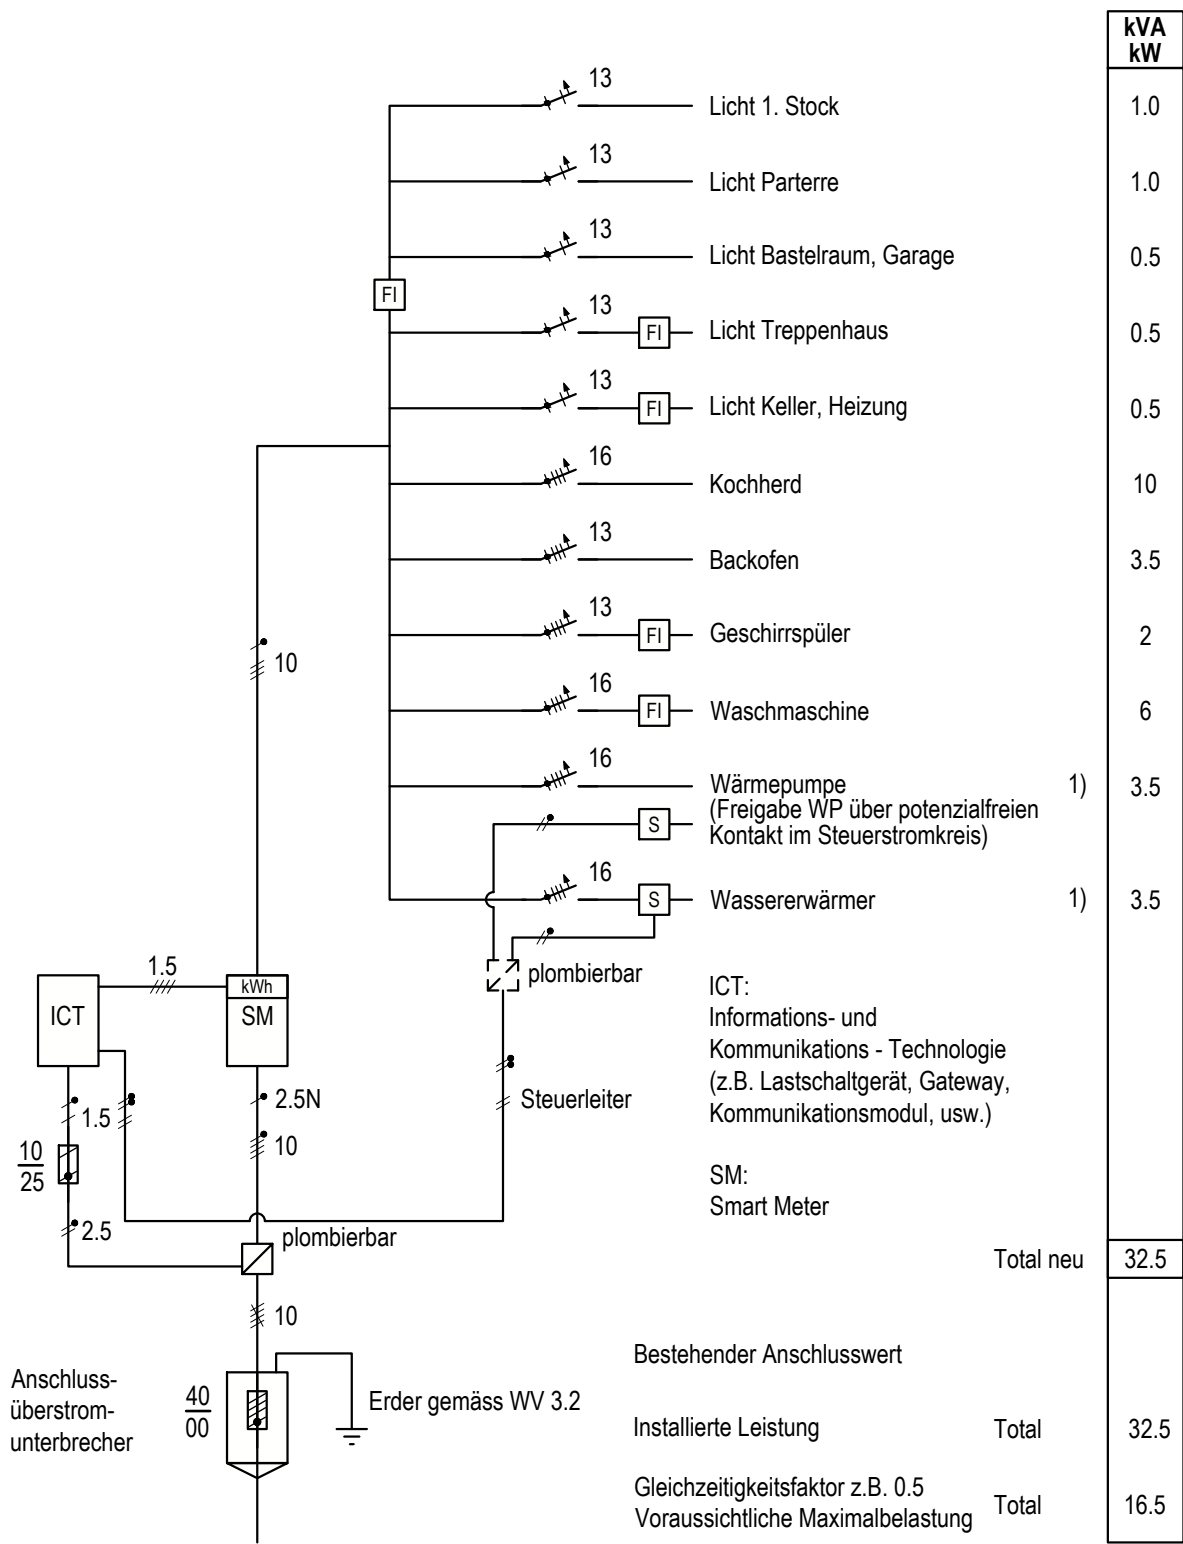

1) Gemäss Bestimmungen VNB

Die Verdrahtung der abgehenden Steuerleiter kann ab der ICT-Box erfolgen.
Wenn zusätzliche Klemmstellen erstellt werden, sind diese plombierbar auszurüsten.