


C 5.3.1 Provisorische und temporäre Netzanschlüsse

a) Gifas-Baustromverteiler 25 – 100 A mit Netztrennstelle und Zähler VNB integriert

SK / VK / TS

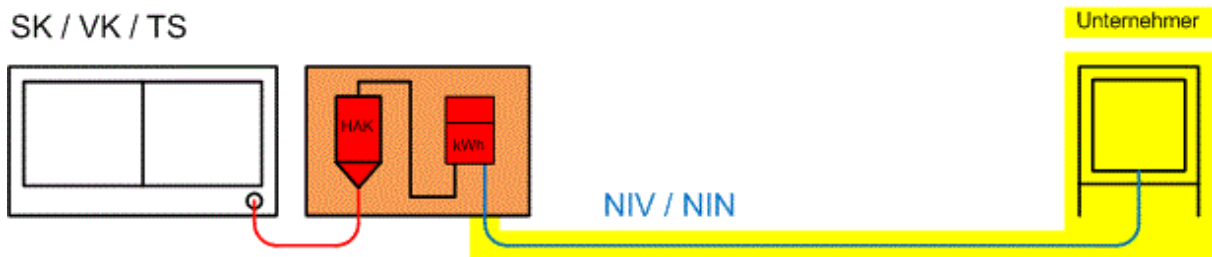


b) Netztrennstelle 25 – 400 A VNB

SK / VK / TS



c) VK bis 1500 A mit Netztrennstelle und Wandlermessung VNB integriert

VK / TS

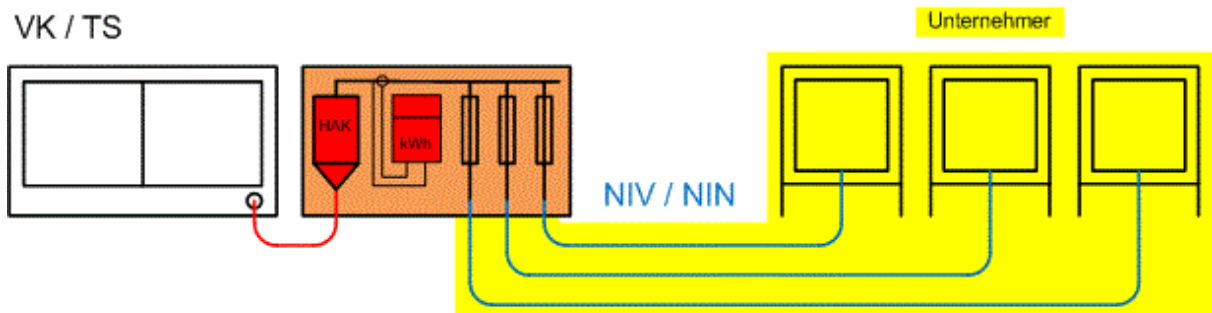

- Kabel oberirdisch oder in Kabelschutzrohre verlegen
- Befestigung der Kabel bei Überführungen
- Überführungen bauseits (Bewilligung Grundeigentümer einholen)
- Kabel 5 adrig (TNS) verwenden
- Kabel-Querschnitte müssen entsprechend den Vorschriften dimensioniert werden

Provisorische und temporäre Netzanschlüsse

C – 5.3.1